

ARBESOVA 1644 a 1645, SLANÝ

PROVOZNÍ NÁKLADY

20 bytových jednotek

2 vchody

4 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 32 kW




VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV + FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Technologie:	tepelné čerpadlo	2x AW19-3P
	elektrokotel	1x 24kW
	zásobník TUV	2x 750l
	FVE	13,64 kWp + 15,6 kWh bateriové úložiště (od 2/2025)

SPOTŘEBA TEPLA

CZT: (do 9/2023)	625 GJ
Tepelná čerpadla:	407 GJ (2025)

PLATBY

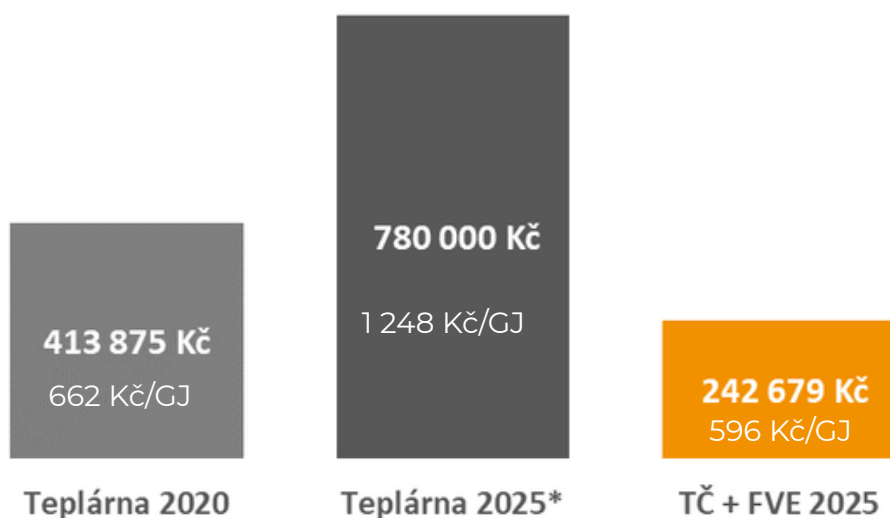

*předpokládaná cena

DLOUHODOBĚ CCA 69% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA



HOLANDSKÁ 2477-2481, Kladno

PROVOZNÍ NÁKLADY

120 bytových jednotek

5 vchodů

8 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 202 kW



VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV + FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Technologie:	tepelné čerpadlo	10x AW28-3P
	elektrokotel	4x 36kW
	zásobník TUV	6x 1000l
	FVE	40 kWp + 48 kWh bateriové úložiště (od 10/2024)

SPOTŘEBA TEPLA


TEPO s.r.o. (do 10.3.2020)

2 670 GJ (průměr za roky 2014-2019)

Tepelná čerpadla:

2 090 GJ (průměr za roky 2020-2025)

PLATBY

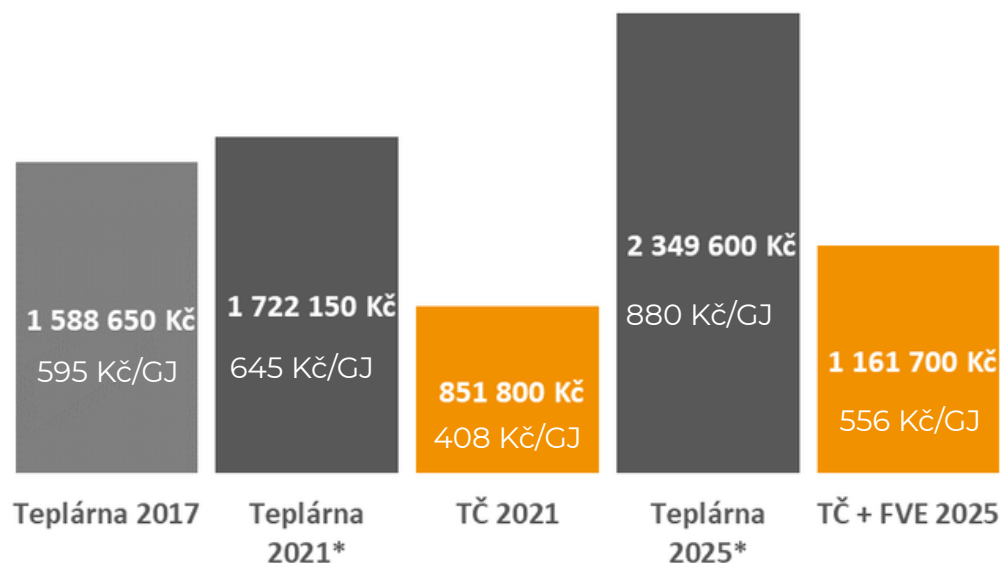

*předpokládaná cena

DLOUHODOBĚ CCA 50% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA



HUDEČKOVA 1091-1092, PRAHA 4

PROVOZNÍ NÁKLADY

16 bytových jednotek

2 vchody

4 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 41 kW




VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV + FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Technologie:	tepelné čerpadlo	2x AW28-3P
	elektrokotel	1x 30kW
	zásobník TUV	2x 750l
	FVE	9,1 kWp + 12 kWh bateriové úložiště (od 1/2024)

SPOTŘEBA TEPLA

Pražská teplárenská, a.s. (do 16.9.2021):	522 GJ
Tepelná čerpadla:	433 GJ

PLATBY

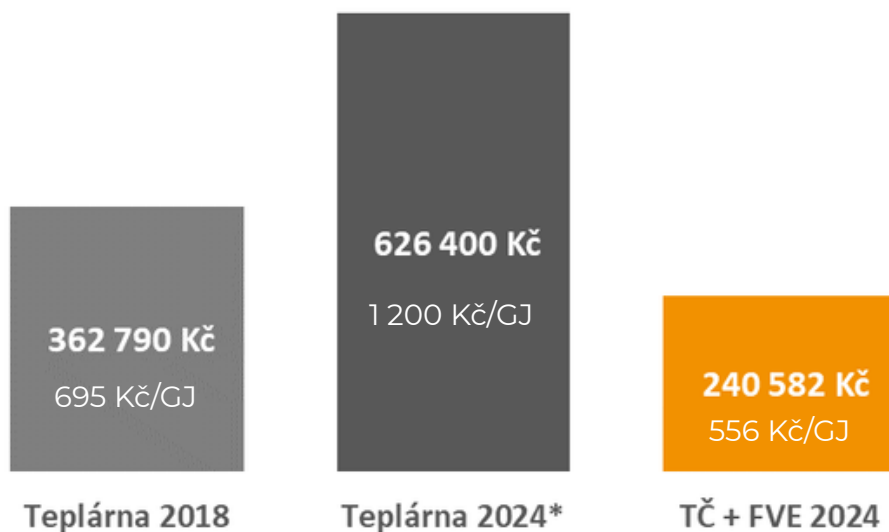

Teplárna 2018

Teplárna 2024*

TČ + FVE 2024

*předpokládaná cena

DLOUHODOBĚ CCA 50% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA



KŘIVENICKÁ 416-417, PRAHA 8

PROVOZNÍ NÁKLADY

48 bytových jednotek

2 vchody

8 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 60 kW

Pražská teplárenská do: 12. 9. 2019



VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV

Technologie:	tepelné čerpadlo	3x TČ AW22-3P
	elektrokotel	2x 24kW
	zásobník TUV	2x 750l
	FVE	19,1 kWp + 24 kWh bateriové úložiště

SPOTŘEBA TEPLA

Ptas:	799 GJ
Tepelná čerpadla:	693 GJ

PLATBY

Ptas 2017:	582 559 Kč (cena 729 Kč/GJ, spotřeba 799 GJ)
Ptas 2024*:	998 750 Kč (cena 1 250 Kč/GJ, spotřeba 799 GJ)
*předpokládaná cena	

Tepelná čerpadla 2024:	297 451 Kč
------------------------	------------

Tepelná čerpadla 2025:	340 742 Kč
------------------------	------------

DLOUHODOBĚ CCA 50% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA



PRAŽSKÁ 322-327, SLANÝ

PROVOZNÍ NÁKLADY

72 bytových jednotek

6 vchodů

5 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 110 kW



VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV + FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Technologie:	tepelné čerpadlo	4x AW28-3P
	elektrokotel	4x 36kW
	zásobník TUV	6x 1000l
	FVE	29,48 kWp + 39,6 kWh bateriové úložiště (od 3/2025)

SPOTŘEBA TEPLA


CZT: (do 30.11.2023)

1 770 GJ (průměr za posledních 5 let)

Tepelná čerpadla:

1 500 GJ (2025)

PLATBY

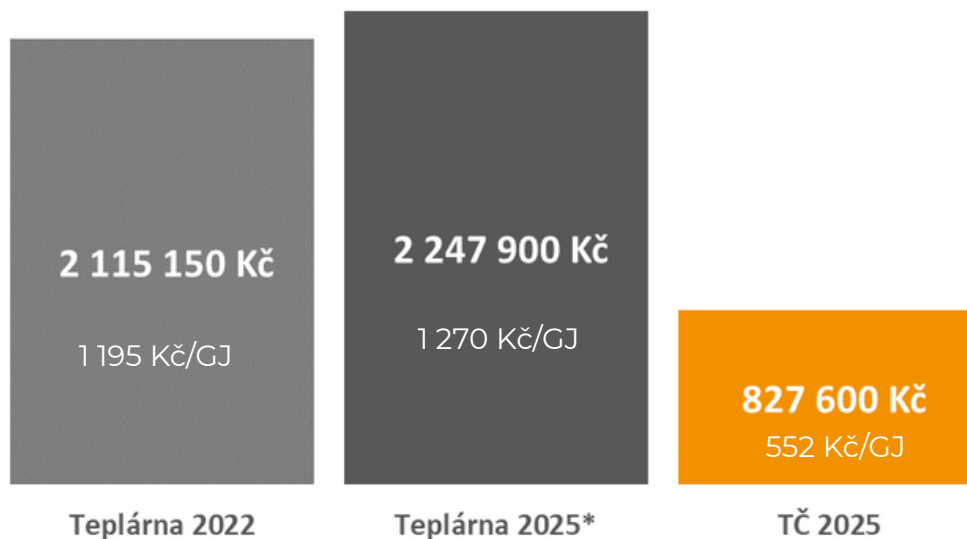

*předpokládaná cena

DLOUHODOBĚ CCA 63% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA



RYTÍŘOVA 780/9, PRAHA 4

PROVOZNÍ NÁKLADY

16 bytových jednotek

1 vchod

8 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 29 kW



VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV + FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA


Technologie:	tepelné čerpadlo	2x AW22-3P
	elektrokotel	1x 24kW
	zásobník TUV	2x 500l
	FVE	9,1 kWp + 12 kWh bateriové úložiště (od 9/2023)

SPOTŘEBA TEPLA

Pražská teplárenská a.s.: (do 5/2020): 380 GJ

Tepelná čerpadla: 343 GJ

PLATBY

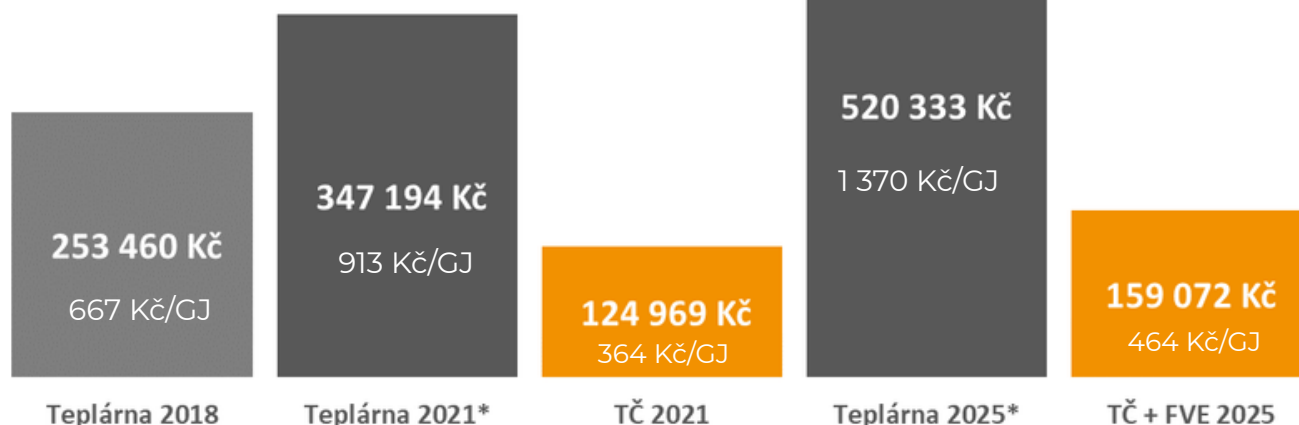

Teplárna 2018

Teplárna 2021*

TČ 2021

Teplárna 2025*

TČ + FVE 2025

*předpokládaná cena

DLOUHODOBĚ CCA 69% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA



U JEZERA 2032-2033, PRAHA 13

PROVOZNÍ NÁKLADY

71 bytových jednotek

2 vchody

13 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 97 kW

VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV + FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Technologie:	tepelné čerpadlo	5x AW28-3P
	elektrokotel	2x 36kW
	zásobník TUV	4x 1000l
	FVE	29,04 kWp + 39,6 kWh bateriové úložiště



SPOTŘEBA TEPLA


Veolia, a.s. (do 9.9.2020):

1 280 GJ (průměr za roky 2016-2019)

Tepelná čerpadla:

1 295 GJ (průměr za roky 2021-2024)

PLATBY

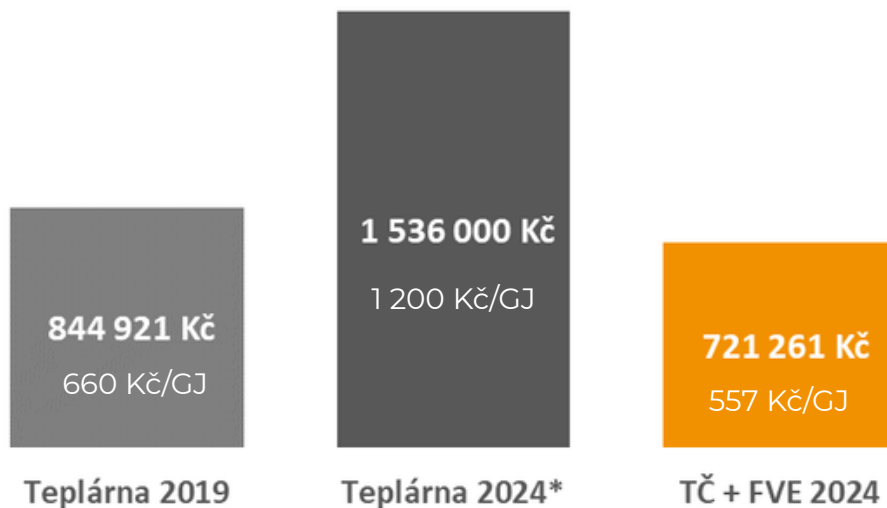

*předpokládaná cena

DLOUHODOBĚ CCA 60% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA



VYSOČANSKÁ 552-553, PRAHA 9

PROVOZNÍ NÁKLADY

64 bytových jednotek

2 vchody

11 podlaží

Tepelná ztráta objektu: 148 kW (nezatepleno)




VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TV

Technologie:	tepelné čerpadlo	2x AW16 5x AW28-3P
	elektrokotel zásobník TUV	4x 30kW 4x 750l

SPOTŘEBA TEPLA

Pražská teplárenská, a.s. (do 31.12.2023)	1446 GJ
Tepelná čerpadla:	1402 GJ

PLATBY

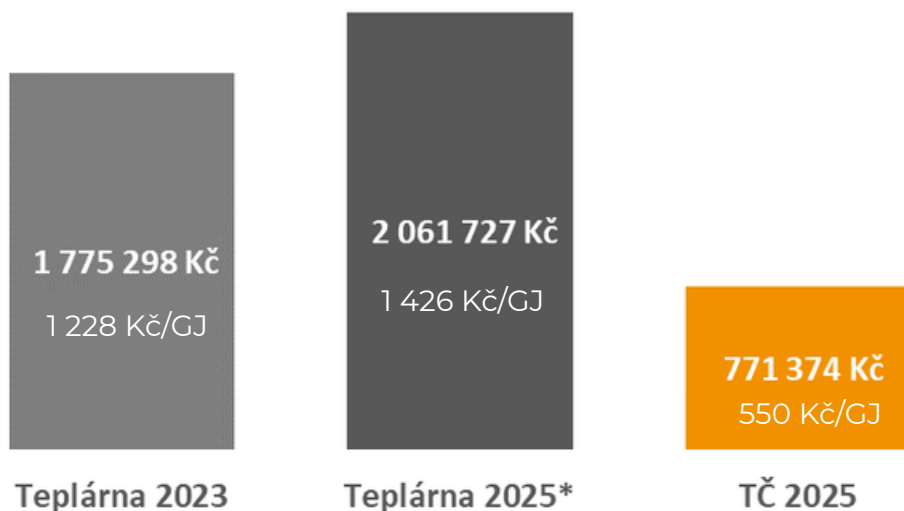

*předpokládaná cena

DLOUHODOBĚ CCA 60% ÚSPORA OPROTI DÁLKOVÉMU DODAVATELI TEPLA

